

**Опросный лист для выключателей ВВ-СНС**  
**на номинальное напряжение 6 (10) кВ**  
**серия 3 (аналог VD4 ABB)**




ООО "ЧК"  
 тел.: +7(917)078-80-02  
 8(8352)22-80-02  
 E-mail: info@chc.su

Дата

№.

Наименование Вашей компаний:

1. Номинальный ток: 630А  1000А  1250А  1600А  2000А  2500А  3150А  4000А  5000А
2. Номинальный ток отключения при коротком замыкании: 20кА  25кА  31.5кА  40кА  50кА
3. Вид установки: Стационарный  Выкатной  Выкатной с моторизированной тележкой
4. Межфазные перегородки (для стационарного исполнения): Есть  Нет
5. Междупазное расстояние(P): **150mm** (ячейка 650mm, до 1600 А)  **210mm** (ячейка 800mm, до 2000 А)  **275mm** (ячейка 1000mm)
6. Междуполусное расстояние h2/h1 mm (10кВ): **205/217** (до 1600 А, 40 кА)  **310/238**
7. Напряжение моторного привода: DC220  AC230  DC110  AC127
8. Эксплуатационное напряжение: DC220  AC230  DC110  AC127
9. Блокирующий электромагнит перемещения выкатного элемента: Есть  Нет
10. Реле защиты от повторного включения: Есть  Нет
11. Расцепитель минимального напряжения (мгновенный): Есть  Нет
12. Максимальные токовые расцепители: Нет  2 расцепителя(А,С фаза)  1 расцепитель (В фаза)
13. Катушка блокировки включения выключателя при отсутствии опер. питания: Есть  Нет
14. Способ заземления: Скользящая шина (для выкатного типа)  Контактный ламель (для выкатного типа)   
 Болт заземления (для стационарного типа)
15. Обрамление :  Есть  Нет
16. Клеммный ряд:  Есть  Нет
17. Разъем вторичных цепей Р-58 на 58 контактов: Есть  Нет
18. Принципиальная схема вторичных цепей\*: Стандартная ( в руководстве по эксплуатации)   
 Покупатель предоставит принципиальную схему
19. Комплект ЗИП: Есть  Нет

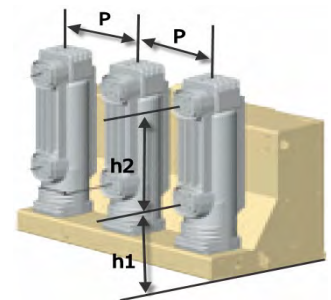

\* Схема является неотъемлемой частью опросного листа

Другие требования:

**Количество выключателей, шт.**