# Опросный лист для выключателей на номинальное напряжение 6 (10) кВ.

ООО "ЧК"
тел.:+7(917)078-80-02
8(8352)22-80-02
E-mail: info@chc.su

Дата №

Наименование Вашей компаний:

Соответствие Техническим условиям: ☐ ТУ 27.12.10-003-46418348-2022 (серия ВВ-СНС ООО "ЧК" ) ☐ БКЖИ.674152.001 ТУ (серия ВВ-ЧЭАЗ АО "ЧЭАЗ")

1. Тип изоляции камеры: ☐ Литая ☐ Корпусная

2. Номинальный ток: ☐ 630А ☐ 1000А ☐ 1250А ☐ 1600А ☐ 2000А ☐ 2500А ☐ 3150А ☐ 4000А ☐ 5000А

3. Номинальный ток отключения при коротком замыкании: ☐ 20 кА ☐ 25kA ☐ 31.5kA ☐ 40kA ☐ 50kA

4. Вид установки: ☐ Стационарный ☐ Выкатной ☐ Выкатной с моторизированной тележкой

5. Межфазные перегородки (для стационарного исполнения) : ☐ Есть ☐ Нет

6. Междуфазное расстояние(P): ☐ **150mm** (ячейка 650mm, до 1600 А) ☐ **210mm** (ячейка 800 mm , до 2000 А) ☐ **275mm** (ячейка 1000mm)

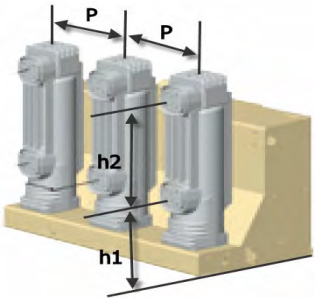


7. Междуполюсное расстояние h2/h1 mm 6(10кВ): ☐ **275/237** (до 1600 А, 40 кА) ☐ **310/252**

8. Напряжение моторного привода: ☐ DC220 ☐ AC230 ☐ DC110 ☐ AC127

9. Эксплуатационное напряжение: ☐ DC220 ☐ AC230 ☐ DC110 ☐ AC127

10. Блокирующий электромагнит перемещения выкатного элемента: ☐ Есть ☐ Нет

11. Реле защиты от повторного включения: ☐ Есть ☐ Нет

12. Расцепитель минимального напряжения (мгновенный): ☐ Есть ☐ Нет

13. Максимальные токовые расцепители: ☐ Нет ☐ 2 расцепителя ( фаза А,С) ☐ 1 расцепитель (фаза В)

14. Катушка блокировки включения выключателя при отсутствии опер. питания: ☐ Есть ☐ Нет

15. Способ заземления: ☐ Скользящая шина (для выкатного типа) ☐ Контактные ламели (для выкатного типа)
☐ Болт заземления (для стационарного типа)

16. Обрамление: ☐ Есть ☐ Нет

17. Клеммный ряд: ☐ Есть ☐ Нет

18. Разъем вторичных цепей Р-58 на 58 контактов: ☐ Есть ☐ Нет

19. Принципиальная схема вторичных цепей*: ☐ Стандартная ( в руководстве по эксплуатации)
☐ Покупатель предоставит принципиальную схему

20. Комплект ЗИП: ☐ Есть ☐ Нет

* Схема является неотъемлемой частью опросного листа

Другие требования:

**Количество выключателей, шт.** ☐